

HBIR32/W

Bluetooth DALI PIR Lowbay | Integriertes 80-mA-DALI-Stromversorgung | Deckenmontage

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL



Vorteile

Integriert: Integriertes 80-mA-DALI-Netzteil für eine vereinfachte Installation

Leistungsstark: Zwei DALI-Kanäle für eine höhere Anschlusskapazität

Kabellos: Schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme per App

Anwendungsbereiche

Decken- oder Aufbaumontage (mit Zubehör)

Büros und Klassenzimmer

Flure und Treppenhäuser

Sehen Sie sich die komplette Systemlösung auf der Website an
<https://www.hytronik.com/de/product/HBIR32-W>



RED

UK
CA

Produktbeschreibung

Der HBIR32/W ist ein Bluetooth PIR-Sensor mit zwei DALI-Kanälen für Tunable-White-DALI-Beleuchtungsanlagen in gewerblichen Innenbereichen. Die Weitwinkel-Linse sorgt für einen größeren Erfassungsbereich bei Montagehöhen von bis zu 2,5 m und eignet sich damit ideal für Anwendungen mit niedrigen Decken. Das integrierte 80-mA-DALI-Netzteil stellt bis zu 50 mA an Kanal 1 und 30 mA an Kanal 2 bereit, sodass Tunable-White-DALI-Leuchten ohne zusätzliche DALI-Stromversorgung flexibel angesteuert werden können. Dank Bluetooth Mesh kommunizieren die Leuchten drahtlos miteinander, wodurch keine zusätzliche Steuerverkabelung erforderlich ist. Das reduziert den Installationsaufwand und die Projektkosten. Parametrierung und Inbetriebnahme erfolgen schnell und komfortabel über die Koolmesh App.

Eigenschaften und Funktionen

Weitere Details finden Sie am Ende des Datenblattes



Mit eingebaut
eingebaut



Dali-Broadcast-Ausgang



Tageslichtsteuerung



Koolmesh - Siehe
Bluetooth-Steuerung
unten



Druckastereingang



Drei Stufen
Dimmen



Einstellbare
Weißlichtsteuerung
(Tunable White)

HBIR32/W

Bluetooth DALI PIR Lowbay | Integriertes 80-mA-DALI-Stromversorgung | Deckenmontage

Spezifikationen

Funktionen

Dimm-Steuersignal	DALI
Taster Eingänge	3

Sensordaten

Detektionswinkel	360°
Max. Detektionsbereich (Durchmesser)	18.0 m
Maximale Montagehöhe	6.0 m
Detektionsbereich	254 m²
Empfindlichkeit	10%/ 30% /50% /75%/ 100%
Detektionsverfahren	Passiv-Infrarot (PIR)

Elektrische Daten

Bluetooth-Plattform	Nordic nRF52832
Bluetooth Frequenz	2.4 GHz - 2.483 GHz
Bluetooth Reichweite	10-30m
Bluetooth Sendeleistung	4 dBm
Bluetooth System	Koolmesh
Betriebsspannung	220-240 VAC 50/60 Hz
Stand-by-Leistung (Psb)	<1W
Einschwingzeit	20 s
DALI-Bus Nennstrom garantiert-(I garant.)	80 mA

HBIR32/W

Bluetooth DALI PIR Lowbay | Integriertes 80-mA-DALI-Stromversorgung | Deckenmontage

Spezifikationen

Technische Daten

Produktgewicht	86.0 g
Produkthöhe	85.0 mm
Produktlänge	78.0 mm
Produktbreite	78.0 mm
Einbauöffnung	66.0 mm
Umgebungstemperatur	-20 ~ +50 °C
Lagertemperatur	-40 ~ +70 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	10 ~ 90%
IP-Schutzart	IP20

Normen


EMC	EN 55015, EN 61000, EN 61547
LVD	AS/NZS 60669-1/-2-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1
RED	EN 300328, EN 301489-1/-17

HBIR32/W

Bluetooth DALI PIR Lowbay | Integriertes 80-mA-DALI-Stromversorgung | Deckenmontage

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Technische Zeichnung

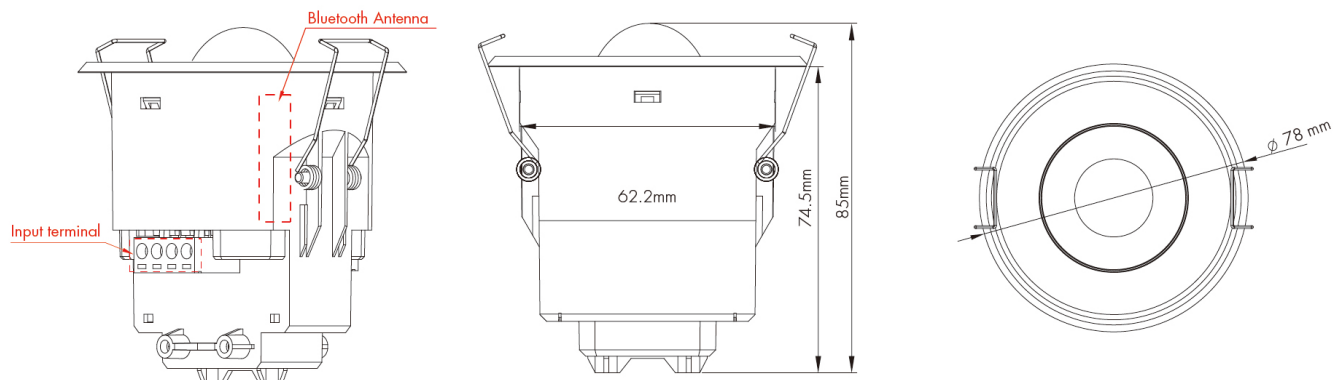

Hinweise zur Bluetooth-Antenne


1. Die Bluetooth-Antenne befindet sich am gekennzeichneten Ende des Geräts.
2. Halten Sie den Antennenbereich frei von Metall oder anderen leitfähigen Materialien.
3. Für eine optimale Funkverbindung sollte nach Möglichkeit ein Mindestabstand von 10 mm um die Antenne eingehalten werden.
4. Installieren Sie den Antennenbereich nicht innerhalb eines Metallgehäuses oder hinter großflächigen Metallstrukturen.

Anwendungsbeispiel




Installationsschritte


1




2




3




4

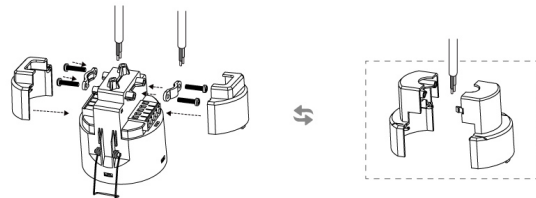

5



6




Detaillierte Installationsanweisungen

1. Erstellen Sie einen Deckenausschnitt mit einem Durchmesser von 66–68 mm.
2. Bereiten Sie die Anschlussleitungen entsprechend vor.
3. Schließen Sie die Leitungen gemäß Anschlussplan an die steckbaren Anschlussklemmen an.
4. Befestigen Sie die Leitungen mit Schrauben und Kabelklemmen, um eine sichere Installation zu gewährleisten. Montieren Sie anschließend die Standard-Rückkappe (oder ersetzen Sie diese bei größeren Leitungsdurchmessern durch die hohe Rückkappe HA08).
5. Drücken Sie die Federklammern nach oben und setzen Sie den Sensor in den Deckenausschnitt ein.
6. Die Federklammern rasten automatisch ein und fixieren den Sensor sicher in der Decke.

⚠ Verdrahtungsrichtlinien


1. Die Installation darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft und gemäß den geltenden örtlichen elektrotechnischen Vorschriften erfolgen.
2. Schalten Sie vor der Installation, Verdrahtung, Wartung oder dem Austausch die Netzspannung ab.
3. Die Nichtbeachtung des Verdrahtungsplans kann zu Produktschäden und Fehlfunktionen führen.
4. Informationen zum empfohlenen Leiterquerschnitt und zur Abisolierlänge finden Sie im Abschnitt „Leitervorbereitung“.
5. Die PUSH-Eingänge sind für Netzspannung ausgelegt und dürfen nur an netzspannungsgerechte Taster angeschlossen werden.
6. Schließen Sie keine Netzspannung (L/N) an die DALI-Klemmen an.
7. Bei DALI-Klemmen mit Polaritätskennzeichnung (DA+/DA-) ist auf die korrekte DALI-Polarität zu achten.
8. Bei DALI-Klemmen ohne Polaritätskennzeichnung (DA/DA) ist die DALI-Verdrahtung polaritätsfrei.

Bild Verkabelung



Steckbare Schraubklemme. Es wird empfohlen, die Leitungen vor der Montage am Sensor an die Klemme anzuschließen. 1. Max. Leitungslänge: 200 m bei 1 mm² Leiterquerschnitt (Ta = 50 °C) 2. Max. Leitungslänge: 300 m bei 1,5 mm² Leiterquerschnitt (Ta = 50 °C)

Schaltplan 1

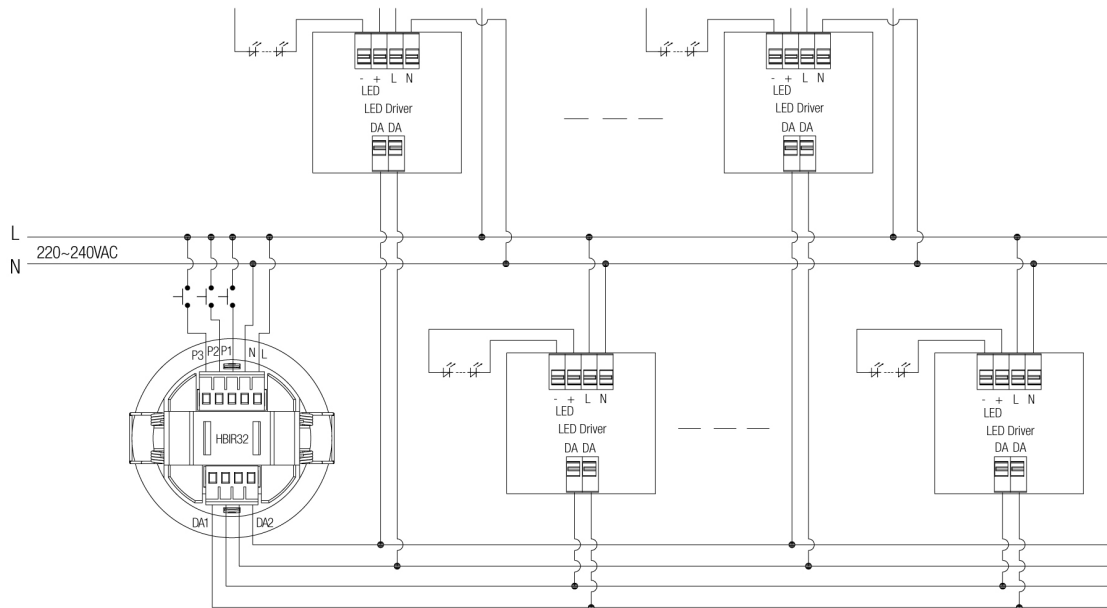

Detektionsbereich

Deckenmontage

Die angegebenen Werte wurden unter folgenden Bedingungen ermittelt:


- Gehende Person als Testobjekt

Kein angeschlossenes Vorschaltgerät bzw. kein Treiber mit Softstart-Funktion

Testtemperatur: Ta = 20 °C;

Die Tests wurden in einem offenen, geräumigen Innenbereich ohne erkennbare Hindernisse oder Störeinflüsse durchgeführt, die die PIR-Erfassung beeinflussen könnten.

Detektionsbeispiel 2.5m Montagehöhe:

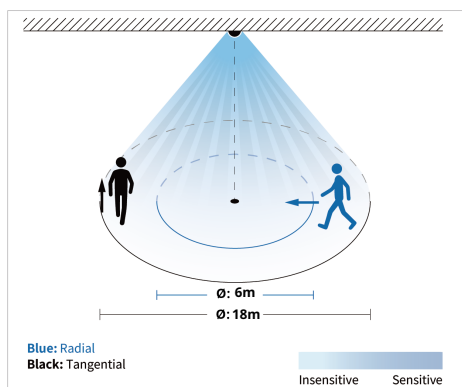


Tangentiale Bewegung

H[m]	2.5	3	4	5	6
Ø[m]	18	18	14	12	10

Radiale Bewegung

H[m]	2.5	3	4	5	6
Ø[m]	6	6	6	6	4

Erkennungsschemadiagramm

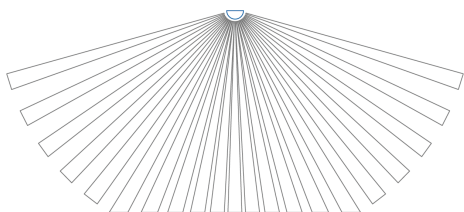

Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen bei Inbetriebnahme

A. Hinweise zu den PUSH-Eingängen

1. Dieses Produkt verfügt über zwei unabhängige PUSH-Eingänge: Push1 steuert Kanal 1, Push2 steuert Kanal 2.

B. Hinweise zum DALI-Busstrom

Der typische DALI-Busstrom pro Treiber beträgt ca. 2 mA. Berechnen Sie vor der Installation den gesamten Busstrom aller Geräte, die an denselben DALI-Bus angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass der Gesamtstrom den garantierten Ausgangsstrom der DALI-Busspannungsversorgung nicht überschreitet und eine ausreichende Systemreserve berücksichtigt wird.

C. Hinweise zum VFC-Ausgang (Kanal 2)

Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausgangsvarianten erhältlich. Bitte stimmen Sie die Produktversion vor der Inbetriebnahme, dem Austausch oder der Erweiterung eines Projekts mit Hytronik ab, insbesondere wenn eine bestimmte Ausgangslogik erforderlich ist.

- Version A (COM + NC-Ausgang): Ermöglicht, dass die Beleuchtung bei einem Stromausfall oder Gerätefehler eingeschaltet bleibt (nachfolgend als „Fail-Safe-Light-On-Verhalten“ bezeichnet). Max. Einschaltstrom: 50 A bei 160 µs.

- Version B (COM + NO-Ausgang): Standardversion für die normale Schaltsteuerung. Unterstützt das Fail-Safe-Light-On-Verhalten nicht. (Max. Einschaltstrom: 80 A bei 160 µs.)

Version B ist die aktuelle Standardausführung, während Version A nicht mehr als Standardoption verfügbar ist. Bei bestehenden Projekten mit Version A ist zu beachten, dass sich die Ausgangslogik von Version B unterscheidet. Verwenden Sie Version A und Version B nicht gemeinsam in derselben Steuerungsanwendung, sofern die Verdrahtungslogik nicht zuvor geprüft wurde.

D. Hinweise zu den Werkseinstellungen

1. Sensoreinstellungen: Steuerobjekt: Zone, Sensorstatus: Sensor EIN, Erfassungsbereich: 100 %, Haltezeit: 20 min, Szene während der Haltezeit: ALLES EIN, Stand-by-Zeit: 5 s, Stand-by-Szene 1: 10 %, Sensormodus: Automatik, Prioritätsmodus: Manuell hat Vorrang vor Sensor.

2. Tastereinstellungen: Tasterfunktion: Standard-PUSH (Taster), Steuerobjekt: Zone, Einfaches Drücken: EIN/AUS, Doppelklick: deaktiviert, Gedrückt halten: Helligkeit dimmen.

Warnung: Für weitere wichtige Dokumente, einschließlich Installationshinweisen, Produktanleitungen und Garantiebedingungen, beachten Sie bitte die offiziellen Downloads.

<https://hytronik.com/service/downloads>

Hinweise zum Betrieb der Dimm-Schnittstelle

Die bereitgestellte Switch-Dim-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Dimm-Methode mit handelsüblichen, nicht arretierenden (momentanen) Wandschaltern. Detaillierte Einstellungen für Drucktasten können in der Koolmesh-App vorgenommen werden.

Hinweis: Einzel- oder Doppeldruck sowie Halten der Taste können jeweils unabhängig über die App einer Funktion zugewiesen werden. Nach der Konfiguration löst jede Aktion nur die ihr zugewiesene Funktion aus. Mehrere Funktionen können nicht durch einen einzigen Tastendruck aktiviert werden.

Die bereitgestellte Switch-Dimmschnittstelle ermöglicht eine einfache Dimm-Methode mit handelsüblichen Tastern. Detaillierte Push-Schalterkonfigurationen können in der Koolmesh-App eingestellt werden.

Hinweis: Einzel-Drücken, Doppel-Drücken und Gedrückt-Halten-Aktionen können jeweils unabhängig über die App einer Funktion zugewiesen werden. Nach der Konfiguration löst jede Aktion nur ihre zugewiesene Funktion aus. Mehrere Funktionen können nicht durch eine einzige Druckaktion aktiviert werden.

Die bereitgestellte Switch-Dim-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Dimm-Methode mit handelsüblichen Tastern. Detaillierte Einstellungen für Drucktaster können in der Koolmesh-App vorgenommen werden.

Hinweis: Einzel- oder Doppeldruck sowie Halten der Taste können jeweils unabhängig über die App einer Funktion zugewiesen werden. Nach der Konfiguration löst jede Aktion nur die ihr zugewiesene Funktion aus. Es können nicht gleichzeitig mehrere Funktionen durch einen einzigen Tastendruck aktiviert werden.

Schaltfunktion	Aktion	Beschreibungen
Feueralarm (nur VFC-Signal)	Siehe http://faq.koolmesh.com/docu/en/	• Kann an das Feueralarmsystem angeschlossen werden. • Sobald das Feueralarmsystem ausgelöst wird, wechseln alle von dem Tastschalter gesteuerten Leuchten in die voreingestellte Szene (normalerweise volle Beleuchtung). Nachdem das Feueralarmsystem das Endsignal gegeben hat, kehren alle von diesem Tastschalter gesteuerten Leuchten in den normalen Zustand zurück.
EIN_AUS-Schalter (rastender Schalter)	/	• Ein/Aus-Schalter auf Bluetooth-Steuerung aufrüsten, so daß ein Rastschalter mehrere Leuchten oder Zonen steuern kann, wodurch Verkabelung und Anzahl der Schalter reduziert werden.
TASTER (Rückstellender Schalter)	Einmal drücken (> 0,1 s) Doppelt drücken Drücken und halten (>= 1 s)	• EIN/AUS • Nur AUS • Diese Szene abrufen • Sensor übernehmen • Nicht in Gebrauch
Sensor-link	/	• Haltedauer/Szene • Stand-by Zeit/Szene • Einen normalen Ein-/Aus-Bewegungsmelder auf einen Bluetooth-gesteuerten Bewegungsmelder aufrüsten

HBIR32/W

Bluetooth DALI PIR Lowbay | Integriertes 80-mA-DALI-Stromversorgung | Deckenmontage

HYTRONIK[®]
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Optionen

Inklusive Zubehör



Hohe Rückkappen HA08 und HA08/S

Zubehör



Kunststoff-Aufputzgehäuse | Aufputzmontage | Weiß

HA03

www.hytronik.com/de/product/HA03



Metall-Aufputzgehäuse | Aufputzmontage | Grau

HA09/G

www.hytronik.com/de/product/HA09-G



Metall-Aufputzgehäuse | Aufputzmontage | Schwarz

HA09/B

www.hytronik.com/de/product/HA09-B



Metallgehäuse | Aufputzmontage | Farbe weiß

HA09/W

www.hytronik.com/de/product/HA09-W

Koolmesh - Bedienungsanleitung

Bluetooth



Smartphone(ios)



Smartphone (Android)



iPad



Web

Für weitere Informationen, einschließlich Projekt, Netzwerk, Gerät und Szenen, beachten Sie bitte: <http://faq.koolmesh.com/faq/en/index.html>

Gemeinsame Koolmesh-App-Funktionen

- | | |
|---|--|
|  Warnung Überschreitung von Lux/Temperatur/Luftfeuchtigkeit über Multimeter HBLM01 |  Koolmesh Pro iPad für die Vor-Ort-Konfiguration |
|  Astro-Timer (Sonnenaufgang und Sonnenuntergang) |  Netzwerkfreigabe per QR-Code oder Keycode |
|  Serieninbetriebnahme (Einstellungen für Kopieren und Einfügen) |  Offline-Inbetriebnahme |
|  Kompatibel mit Shelly Energy Metering |  Geräte austausch mit einer Taste |
|  Kontinuierliche technische Weiterentwicklung in Arbeit... |  Schnelleinrichtungsmodus und erweiterter Einrichtungsmodus |
|  Geräte-Firmware-Update Over-the-Air (OTA) |  Fernsteuerung über Hytronik-Gateway & Touchscreen HPAD-TSJA5E1 |
|  Überprüfung der Geräte-Netzwerk-Beziehung |  Szenen |
|  Unterschiedliche Berechtigungsstufen über die Berechtigungsverwaltung |  Zeitplan |
|  Grundrissfunktion zur Vereinfachung der Projektplanung |  Treppenhausfunktion für schnellen Aufbau |
|  Gruppierung von Leuchten über ein Mesh-Netzwerk |  Testen Qualität Mesh-Netzwerkverbindung |
|  Internet der Dinge (IoT) |  Webplattform für Projektbereitstellung und Datenanalyse |


Gerätespezifische Koolmesh-App-Funktionen

- | | |
|---|--|
|  Einstellbare Bewegung, statische Empfindlichkeit, einstellbarer Schaltabstand |  Dynamische Tageslichtsteuerung (Selbstanpassung) |
|  Kompatibel mit kinetischen EnOcean Schaltern |  Reichweitentest des Bewegungssensors |
|  Detaillierte Einstellung des Bewegungssensors |  Bewegungssensor Diagnose |
|  Fotozelle für Dämmerungsfunktion |  Konfiguration des Druckschalters |

Smartphone zu Gerät Reichweite

Smart-Geräte wie Smartphones, Tablets oder Computer, die mit der App ausgestattet sind, haben typischerweise eine Konnektivitätsreichweite von bis zu 10 Metern, obwohl dies je nach Gerät variieren kann. Während des Einrichtungsprozesses muss sich der Installateur innerhalb dieser Reichweite befinden, um erfolgreich nach Geräten zu suchen und diese dem Netzwerk hinzuzufügen.

Nach der Integration der Geräte in das Netzwerk über die App beginnen diese, über das drahtlose Mesh-Netzwerk miteinander zu interagieren. Dadurch können alle Geräte von einem Smart-Gerät wie einem Smartphone, Tablet oder Computer aus zugänglich sein, solange es sich innerhalb einer Reichweite von 20 Metern von einem beliebigen Punkt im Netzwerk befindet.

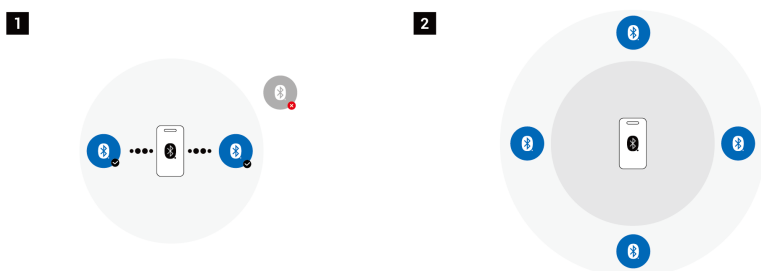

Bluetooth Netzwerkkomponenten



HBGW02

Gateway | Fernzugriff/Überwachung |
www.iot.koolmesh.com
www.hytronik.com/de/product/HBGW02



HBGW02/D

Bluetooth Mesh Gateway | Dual-band Wi-Fi | wall/flat
surface mounting
www.hytronik.com/de/product/HBGW02-D



HBGW03/R

BACnet Gateway | Dual-band Wi-Fi or Ethernet | DIN
rail/wall/flat surface mounting
www.hytronik.com/de/product/HBGW03-R



HBKS01/W

Bluetooth Kinetic Switch | Einfach | Farbe Weiß
www.hytronik.com/de/product/HBKS01-W



HBKS01D/W

Bluetooth Kinetic Switch | Einzelwippe | Farbe Weiß
www.hytronik.com/de/product/HBKS01D-W



HBKS02/W

Bluetooth Kinetic Switch | Zweifach | Farbe Weiß
www.hytronik.com/de/product/HBKS02-W



HBKS02D/W

Bluetooth Kinetic Switch | Doppelwippe | Farbe Weiß
www.hytronik.com/de/product/HBKS02D-W



HBKS03/W

Bluetooth Kinetic Switch | Dreifach | Farbe Weiß
www.hytronik.com/de/product/HBKS03-W



HBLM01

Multi-Meter | Bluetooth & NFC | Lux-Messungen
www.hytronik.com/de/product/HBLM01



HPAD-TSJASE1

Bluetooth Touch Tablet | Gateway integriert |
Schalter-Unterputzdosen
www.hytronik.com/de/product/HPAD-TSJASE1

Eigenschaften und Funktionen



Integriertes DALI-Netzteil

Integriertes DALI-Netzteil bedeutet, dass die DALI-Bus-Stromversorgung in das Produkt integriert ist, wodurch ein externes DALI-Netzteil überflüssig wird. Dies reduziert die Verkabelungskomplexität, spart Installationsplatz und vereinfacht die Inbetriebnahme, was das System kompakter und effizienter macht.



DALI-Broadcast-Ausgang

Dieses Produkt unterstützt DALI-Broadcast-Ausgabe, wodurch Steuerbefehle gleichzeitig an alle Geräte im DALI-Bus gesendet werden können, ohne dass eine individuelle Adressierung erforderlich ist. Dies ermöglicht eine einfache Gruppensteuerung, synchronen Betrieb und eine schnelle Inbetriebnahme innerhalb eines DALI-Beleuchtungssystems.



Tageslichtsteuerung

Licht nach Bedarf, auch bekannt als Tageslichtsteuerung oder Tageslichtregulierung, ist ein Muss in den zukünftigen Beleuchtungsnormen. Der Tageslichtsensor misst das Umgebungslicht und berechnet, wie viel künstliches Licht erforderlich ist, um den angestrebten Lux-Wert zu erreichen. Über unterschiedliche Schnittstellen werden DALI- oder 0/1-10V-Signale an die Treiber weitergeleitet, die dann die benötigte Lichtmenge einstellen.



Drucktastereingang

Dieses Produkt integriert Tastereingänge (Momentan-Taster), die es ermöglichen, dass externe potentialfreie Schalter grundlegende Lichtsteuerungsfunktionen auslösen. Jeder Eingang kann für Aktionen wie Ein-/Ausschalten, Dimmen oder Szenenabruf konfiguriert werden und bietet so eine flexible manuelle Steuerung und Benutzerinteraktion innerhalb des Beleuchtungssystems. Die Tastereingänge arbeiten unabhängig von den automatischen Funktionen des Sensors, sodass eine nahtlose Koexistenz von manueller und sensorbasierter Lichtsteuerung möglich ist.



Drei Stufen Dimmen

Hytroniks Produkte mit Drei-Stufen-Dimming bieten drei Beleuchtungsniveaus: 100 % - gedimmtes Licht - Aus.

Dabei können die Zeitintervalle zwischen den einzelnen Phasen sowie das Dimmniveau und der Tageslichtschwellwert individuell eingestellt werden.

Alle Drei-Dimm-Stufen von Hytronik können auch als Zwei-Stufen-Steuerung konfiguriert werden (durch Einstellen der Standby-Zeit auf „unendlich“), sodass das Licht in Abwesenheit dauerhaft im gedimmten Modus bleibt – ideal für Bereiche mit Anforderungen an Sicherheit, Schutz oder erhöhten Komfort.



Einstellbare Weißlichtabgleichskontrolle

Die Steuerung von anpassbarem Weißlicht ermöglicht eine sanfte Anpassung der Lichtfarbe, um komfortable und anpassungsfähige Beleuchtungsumgebungen zu schaffen. Durch die Ermöglichung dynamischer Weißlichtänderungen im Tagesverlauf unterstützt sie den Sehkomfort und das Wohlbefinden der Nutzer und trägt gleichzeitig zur Verbesserung der Energieeffizienz in künstlich beleuchteten Räumen bei. Mit einem einfachen und dezentralen Steuerungsansatz bietet sie eine flexible Lösung für Anwendungen wie Büros, Schulen und Gesundheitseinrichtungen, in denen verstellbares Weißlicht erforderlich ist.

Weitere Erklärungen zu den Funktionen finden Sie unter:

<https://hytronik.com/solutions/lighting-control-features>